
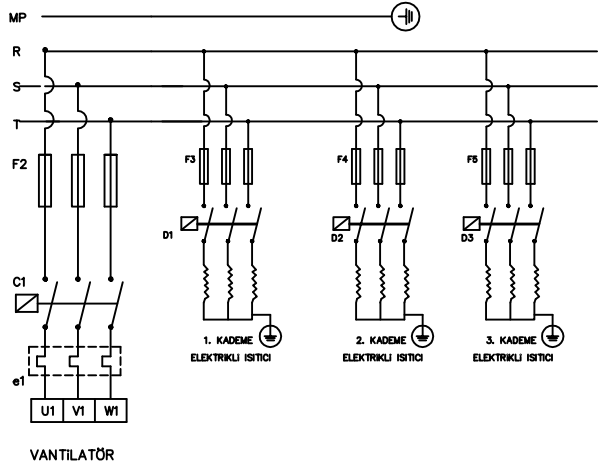


- |                   |                   |                         |                      |                  |                        |                     |                   |                  |                      |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 2               | 1 2               | 3                       | 4                    | 5 6              | 7                      | 8                   | 9 10              | 10 11            | 11 12 13 14          | 15                |
| Vantilatör Pakosu | Emilme Termostatı | Vantilatör Termik Arıza | Vantilatör Çalışıyor | Aspiratör Pakosu | Aspiratör Termik Arıza | Aspiratör Çalışıyor | İletme Termostatı | Limit Termostatı | İletici Sıcak Pakosu | İletici Çalışıyor |

Sıra	Para No	Para Adı	Adet	Gereç	Boyut	Resim No
Çizen	03/03/10					
Hazırlayan	03/03/10					
Kontrol	03/03/10					
	Tarih	İsim	İmza			Resim No
İşletici: KLİMA SANTRALİ KUMANDA VE GÜÇ SEMASI 4 KW ALTI MOTOR BAĞLANTISI						Bu.....Yerine geçti Bunun yerine.....geçti

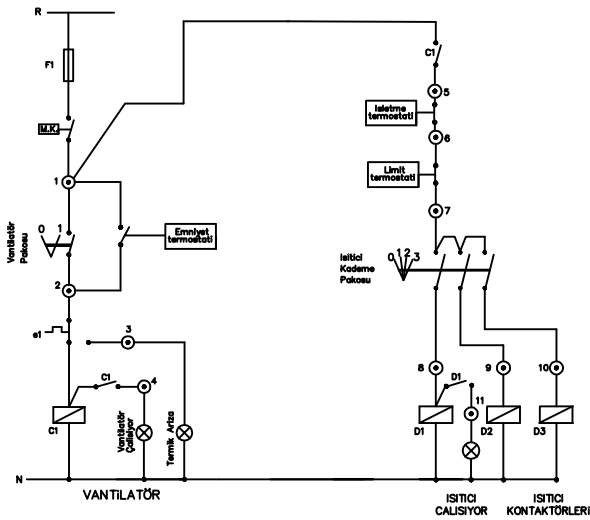

- |                   |                   |                         |                      |                   |                  |                      |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 2               | 1 2               | 3                       | 4                    | 5 6               | 6 7              | 8 9 10               | 11                |
| Vantilatör Pakosu | Emilme Termostatı | Vantilatör Termik Arıza | Vantilatör Çalışıyor | İletme Termostatı | Limit Termostatı | İletici Sıcak Pakosu | İletici Çalışıyor |

Sıra	Para No	Para Adı	Adet	Gereç	Boyut	Resim No
Çizen	03/03/10					
Hazırlayan	03/03/10					
Kontrol	03/03/10					
	Tarih	İsim	İmza			Resim No
İşletici: KLİMA SANTRALİ KUMANDA VE GÜÇ SEMASI 4 KW ALTI MOTOR BAĞLANTISI						Bu.....Yerine geçti Bunun yerine.....geçti